

XIII

Plan de evacuación



Plan de evacuación

Instrucciones básicas de evacuación en caso de emergencia

Las instrucciones básicas que debes seguir para la evacuación de la facultad en caso de emergencia son las siguientes:

- ▶ Abandona rápidamente el edificio.
- ▶ Deja cerradas las puertas de las aulas, de los despachos y de las demás dependencias por las que vayas circulando.
- ▶ Mantén en todo momento la calma, no grites y no corras, ya que una caída puede obstaculizar la ruta de evacuación y causar aglomeraciones.
- ▶ Sigue estrictamente las instrucciones que te faciliten los componentes de equipos de alarma y evacuación.
- ▶ No lles objetos pesados o voluminosos.
- ▶ No retrocedas ni te pares a recoger objetos personales o a buscar a otras personas.
- ▶ Recuerda que el ascensor no es una vía de evacuación.
- ▶ Si existiera humo abundante, camina agachado cerca de la pared y cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo u otro tipo de prenda; si es posible, humedecido.
- ▶ Si tu ropa se prende, rueda por el suelo y no corras.


A continuación aparecen los planos y los recorridos de evacuación de los dos edificios donde se desarrollan las actividades de la facultad: el Palacio de las Columnas (calle Puentezuelas) y la sede de Buensuceso (calle Buensuceso).




	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN			
	PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN			
PLANO: PLANO DE SITUACIÓN				
POLG. "DOS DE OCTUBRE" C/ Barrio de Romanos s/n - 3-B 18.320 SANTA FE (Granada) Tlf: 958/513044 FAX: 958/513108 e-mail: central@extintman.com	Escala: S/E	Firma: 	DEPARTAMENTO TÉCNICO: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL D. ANTONIO LABELLA CASTRO COLEGIADO Nº317	Plano nº: 01
	Fecha: JULIO06			

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN		 EXTINTMAN PROTECCIÓN	Fecha: JULIO/06 Escala: 1/250	POL. DOS DE OCTUBRE C/Donato Romagosa 3-8 18300 GUINIA FE (Granada) Tlf. 958/513044 Fax. 958/513108 e-mail: info@extintman.com
PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL (PALACIO DE LAS COLUMNAS)	PLANO: PLANTA SÓTANO		DEPARTAMENTO TÉCNICO: D. ANTONIO LABELLA CASTRO COLEGADO Nº317	Plano nº: 02

	LEYENDA DE EVACUACIÓN
	RECORRIDO EVACUACIÓN
	LEYENDA DE DETECCIÓN
	EXTINTOR PORTÁTIL DE 6 KG.
	EXTINTOR CO2 DE 2 KG.
	EXTINTOR CO2 DE 5 KG.
	CUADRO GENERAL DE CORTE
	ALUMBRADO EMERGENCIA

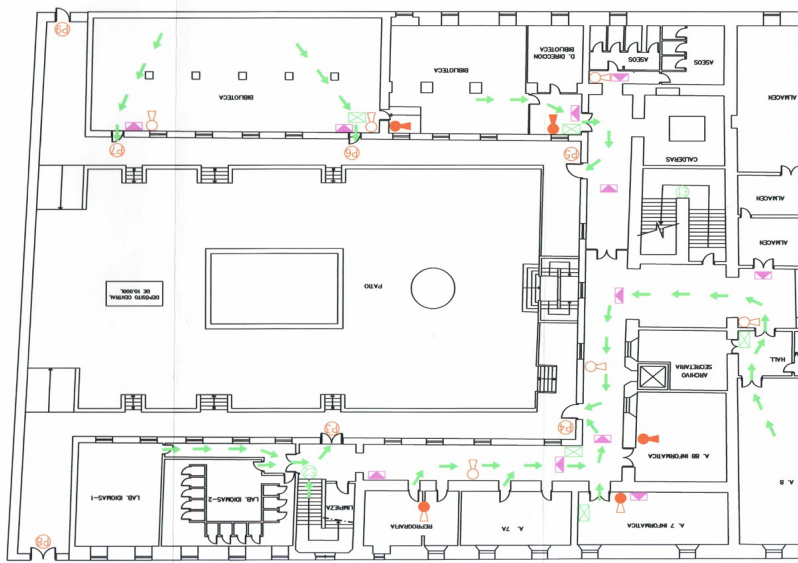

LABORATORIO
 A1 = SALA ALUMNO
 O. = SALA ORDENADORES
 = AULA
 = HALL
 = VESTIARIOS
 las A7, A88 son archivos provisionales

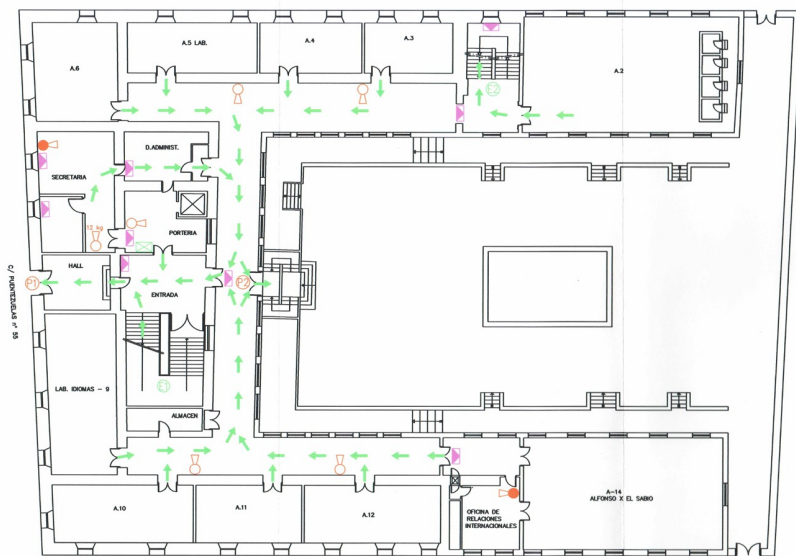

LEYENDA DE EVACUACIÓN	
	RECORRIDO EVACUACIÓN

LEYENDA DE DETECCIÓN	
	EXTINTOR PORTATIL DE 6 KG
	EXTINTOR CO2 DE 2 KG
	EXTINTOR CO2 DE 5 KG
	CUADRO GENERAL DE CORTE SECUNDARIO
	ALUMBRADO EMERGENCIA



POLIG. 'DOS DE OCTUBRE'
C/Demétrio Ramos, par. 3-8
18.320 SANTA FE (Granada)
TUF. 956/513044
FAX. 956/513108
e-mail: centro@extinman.com


PLAN DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN			
PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL (PALACIO DE LAS COLUMNAS)			
PLANO:		PLANTA BAJA	
Escala:	1/250	Firma:	
Fecha:	JULIO/06	DEPARTAMENTO TÉCNICO:	
		INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL D. ANTONIO LABELLA CASTRO COLEGIADO Nº 317	
		Plano nº:	03


04	DEPARTAMENTO TÉCNICO:	INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	FECHA:	JULIO/06	POL. DOS DE OCTUBRE C/Demétrio Romão, parç 3-8 18.320 SANTA FE (Cordoba) TEL. 558/513544 FAX. 558/513108 e-mail: cordin@extinman.com
	PLANO nº:	D ANTONIO LABELLA CASTRO	ESCALA:	1/250	
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL (PALACIO DE LAS COLUMNAS) PLANO: PLANTA PRIMERA					



FIL. -> FILOLOGIA
 I. -> INGLES
 AL. -> ALEMAN
 EST. SEM. -> ESTUDIOS SEMIOTICOS
 L. ESP. -> LENGUA ESPAÑOLA


	RECORRIDO EVACUACIÓN
	LEYENDA DE DETECCIÓN
	EXTINTOR PORTÁTIL DE 6 KG
	EXTINTOR CO2 DE 2 KG
	EXTINTOR CO2 DE 5 KG
	CUADRO GENERAL DE CORTE SECUNDARIO
	CUADRO GENERAL DE CORTE
	ALUMBRAO EMERGENCIA

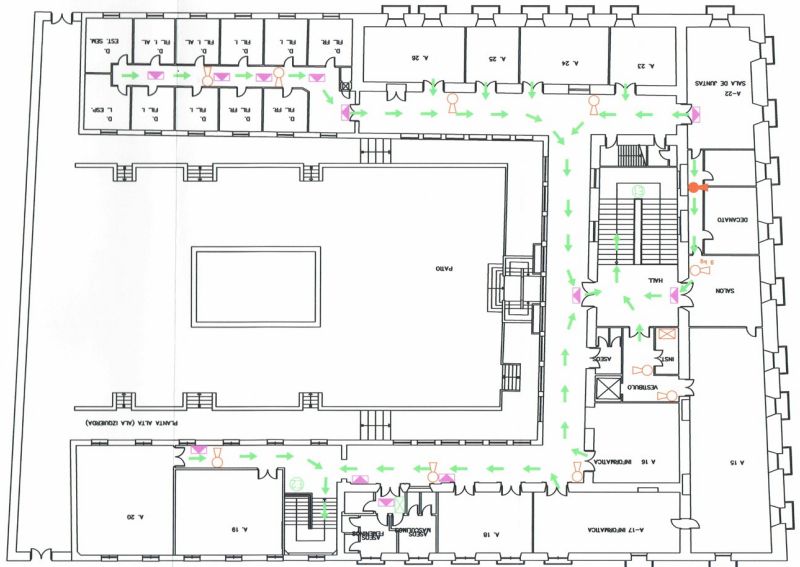


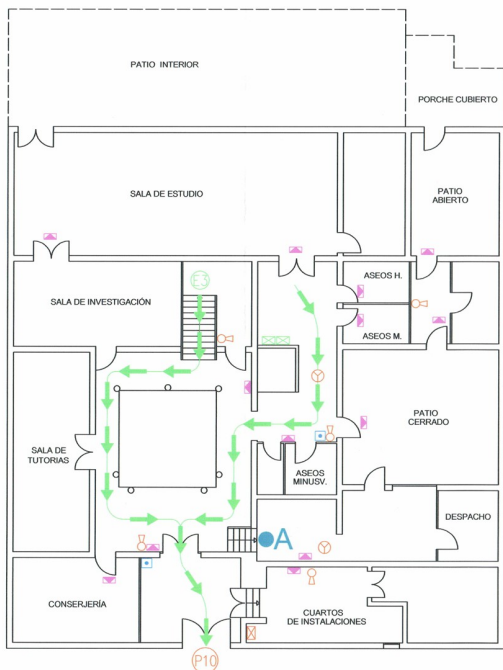

LEYENDA DE EVACUACIÓN	
	RECORRIDO EVACUACIÓN

LEYENDA DE DETECCIÓN	
	DETECTOR IONICO ANALÓGICO
	EXTINTOR PORTATIL ABC
	PULSADOR DE INCENDIOS
	CAMPANA INTERIOR
	ALUMBRADO EMERGENCIA
	CUADRO GENERAL DE CORTE
	CUADRO GENERAL DE CORTE SECUNDARIO

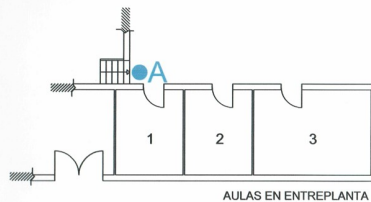



	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN		
	PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EDIFICIO BUENSUCESO		
	PLANO: PLANTA BAJA		
	POLG. "DOS DE OCTUBRE" C/Demetrio Ramos, porc 3-B 18.320 SANTA FE (Granada) TLF. 958/513044 FAX. 958/513108 e-mail: centro@extinman.com	Escala: 1/150	Firma: 
	Fecha: JULIO/06		Plano nº: 05

PLANO DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN		PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EDIFICIO BUENSUCESO		PLANO: PLANTA PRIMERA	
DEPARTAMENTO TÉCNICO:		Firma:		Escala: 1/150	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL		Fecha:		JULIO/06	
D. ANTONIO LABELLA CASTRO		C/Donato Bramante, 3-8 18.320 SANTA FE (Granada) Tf: 958/51304 Fax: 958/51308 e-mail: antonio@extinman.com		POLIG. 1005 DE OCTUBRE	
COLGADO Nº377		EXTINMAN PROTECCIÓN			

06
Plano nº:

LEYENDA DE EVACUACIÓN	
←	RECORRIDO EVACUACIÓN
LEYENDA DE DETECCIÓN	
☒	DETECTOR IÓNICO ANALÓGICO
☒	EXTINTOR PORTÁTIL ABC
☒	PULSADOR DE INCENDIOS
☒	CAMPANA INTERIOR
☒	ALUMBRADO EMERGENCIA
☒	CUADRO GENERAL DE CORTE
☒	SECCIONARIO

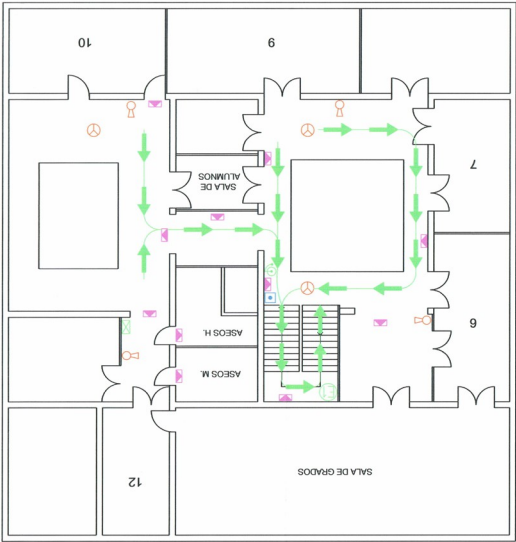

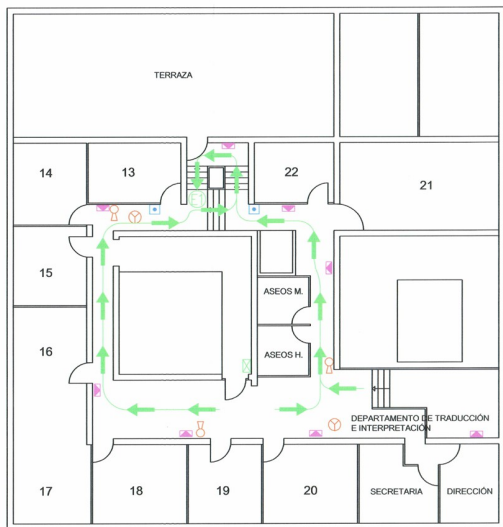

LEYENDA DE EVACUACIÓN
RECORRIDO EVACUACIÓN

LEYENDA DE DETECCIÓN
DETECTOR IONICO ANALOGICO
EXTINTOR PORTATIL ABC
PULSADOR DE INCENDIOS
CAMPANA INTERIOR
ALUMBRADO EMERGENCIA
CUADRO GENERAL DE CORTE
CUADRO GENERAL DE CORTE SECUNDARIO



POLG. "DOS DE OCTUBRE"
C/Demetrio Ramos.porc 3-B
18.320 SANTA FE (Oranondo)
Tlf: 958/513044
FAX: 958/513106
e-mail:control@extinman.com

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN MEDIOS DE PROTECCIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

PROMOTOR: FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
EDIFICIO BUENSUCESO

PLANO: PLANTA SEGUNDA

Escala:
1/150
Fecha:
JULIO/06

Firma:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D.ANTONIO LABELLA CASTRO
COLEGIADO Nº317

Plano nº:

07